АКТ
разграничения балансовой принадлежности сторон
N 4/4225-б от "02" мая 2017г.

Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич, именуемый в дальнейшем сетевой организацией, в лице Кацмана В.В., действующего на основании свидетельства ОГНИП №310554322200169 от 10.08.2010г., с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Завод сборного железобетона №6», именуемое в дальнейшем заявитель, в лице генерального директора Гуринова Ю.С., действующей на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановка сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:
г. Омск, ул. Омская, 136/1;

ТУ-СПР-19/04 АК «Омскэнерго» 2004г.;
ТУ-ЗЭС-207/2004 АК «Омскэнерго» 2004г.

Характеристики присоединения:
максимальная мощность **450 кВт**;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов **1260 кВА**.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Условно-постоянные потери в мес. (кВтч)	Условно-переменные потери (%)	Категория надежности электроснабжения
РУ-10кВ	ГПП «Съездовская» 110/10кВ, ГПП «Куйбышевская», РП-412, 410	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-4224 в сторону ТП-4225 сетевой организации	10	225	630	1161	0,45	2
РУ-10кВ	ГПП «Съездовская» 110/10кВ, ГПП «Куйбышевская», РП-412, 410	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-4224 в сторону ТП-4225 сетевой организации	10	225	630	1161	0,45	2

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
2 КЛ вн от РУ-10кВ ТП-4224 до РУ-10кВ ТП-4225 АСБ (3*120), L=205м; РУ вн ТП-4225, РУ нн ТП-4225; Т1-630кВА, Т2-630кВА; Комплекс учетов	РУ вн ТП-4224

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

На наконечниках в/в кабелей в РУ-10кВ ТП-4224 в сторону ТП-4225 сетевой организации.

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

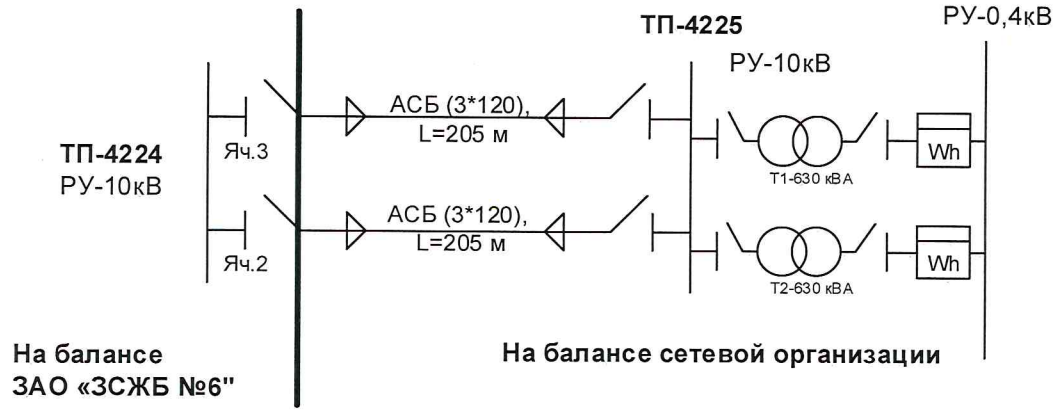

Прочее:

1. Ответственность за состояние контактов в точке присоединения на границе раздела балансовой принадлежности возлагается на сетевую организацию.
2. Выдан взамен: N 4/4225-б от 01.05.2016 г.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

_____
(должность)

_____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

ЗАО «ЗСЖБ №6»:

Генеральный директор
(должность)

_____ / Гурнов Ю.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон
N 4/4225-э от "02" мая 2017г.

Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим, именуемый в дальнейшем сетевой организацией, в лице Кацмана В.В., действующего на основании свидетельства ОГНИП №310554322200169 от 10.08.2010г., с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Завод сборного железобетона №6», именуемое в дальнейшем заявитель, в лице генерального директора Гуринова Ю.С., действующей на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановка сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:
г. Омск, ул. Омская, 136/1;

ТУ-СПР-19/04 АК «Омскэнерго» 2004г.;
ТУ-ЗЭС-207/2004 АК «Омскэнерго» 2004г.

Характеристики присоединения:
максимальная мощность **450 кВт**;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов **1260 кВА**.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Условно-постоянные потери в мес. (кВтч)	Условно-переменные потери (%)	Категория надежности электроснабжения
РУ-10кВ	ГПП «Съездовская» 110/10кВ, ГПП «Куйбышевская», РП-412, 410	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-4224 в сторону ТП-4225 сетевой организации	10	225	630	1161	0,45	2
РУ-10кВ	ГПП «Съездовская» 110/10кВ, ГПП «Куйбышевская», РП-412, 410	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-4224 в сторону ТП-4225 сетевой организации	10	225	630	1161	0,45	2

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
2 КЛ вн от РУ-10кВ ТП-4224 до РУ-10кВ ТП-4225 АСБ (3*120), L=205м; РУ вн ТП-4225, РУ нн ТП-4225; Т1-630кВА, Т2-630кВА; Комплекс учетов	РУ вн ТП-4224

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

На наконечниках в/в кабелей в РУ-10кВ ТП-4224 в сторону ТП-4225 сетевой организации.

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

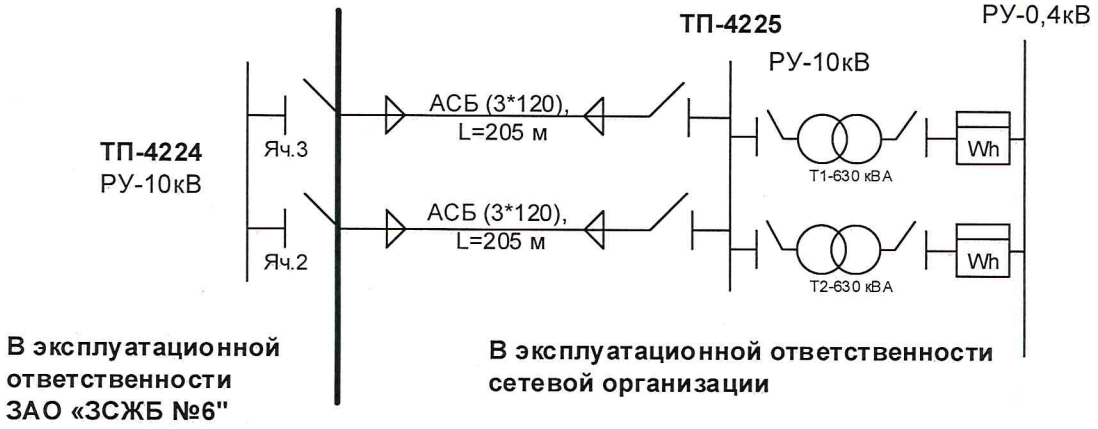

Прочее:

1. Ответственность за состояние контактов в точке присоединения на границе раздела эксплуатационной ответственности возлагается на сетевую организацию.
2. Выдан взамен: N 4/4225-э от 01.05.2016 г.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

_____
(должность)

_____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

ЗАО «ЗСЖБ №6»:

Генеральный директор
(должность)

_____ / Гуринов Ю.С.
(подпись) (Ф.И.О.)