АКТ
разграничения балансовой принадлежности сторон
N _____ от "02" мая 2017г.

Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич, именуемый в дальнейшем сетевой организацией, в лице Кацмана В.В., действующего на основании свидетельства ОГНИП №310554322200169 от 10.08.2010г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Форэст» (далее ООО «Форэст»), именуемое в дальнейшем заявитель, в лице директора Головастикова А.С., действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:
г. Омск, ул. 26-я Северная, 13А.

ТУ №_____ Рег. _____;

Характеристики присоединения:
максимальная мощность заявителя: **500 кВт**;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов: **315 кВА**.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Условно-постоянные потери в мес. (кВтч)	Условно-переменные потери (%)	Категория надежности электроснабжения
РУ-10кВ	РП-824, ТП-8316 (резерв)	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-8271 в сторону объекта заявителя 2	10	250	315	-	-	3
РУ-10кВ	РП-824, ТП-8316 (резерв)	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-8271 в сторону объекта заявителя 2	10	250		-	-	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя 1	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя 2
РУ вн ТП-8316	КЛ вн от РУ-10кВ ТП-8316 до ТП-8271 абон., ААШВ (3*150), L=1300 м; КЛ вн от РУ-10кВ КТП-Комфорт абон. до ТП-8271 абон., ААШВ (3*150), L=300 м.	РУ вн ТП-8271, РУ нн ТП-8271, Т1-315кВА

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

На наконечниках в/в кабелей в РУ-10 кВ ТП-8271 в сторону ТП-8316 и КТП-Комфорт;

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

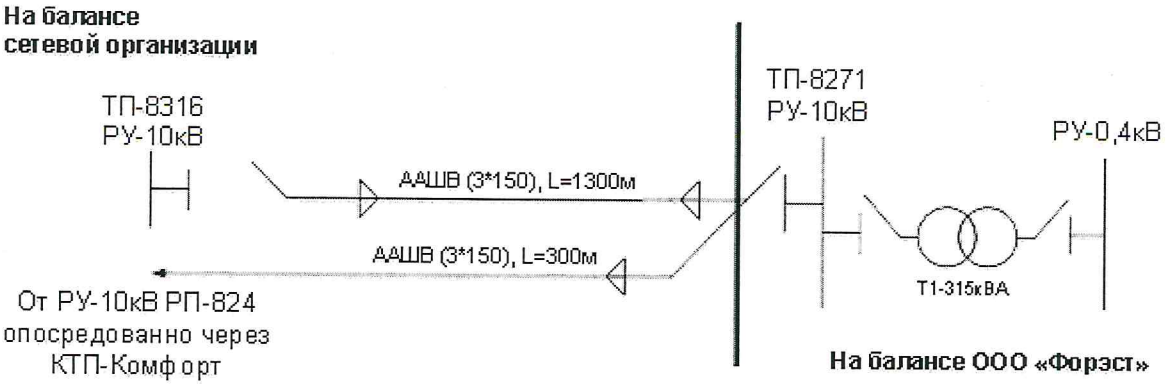

Прочее: Ответственность за коммутационные аппараты (ПН-2) и болтовые присоединения несет заявитель.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

_____ (должность)

_____/ (подпись) (Ф.И.О.)

ООО «Форэст»:

_____ (должность)

_____/ _____ (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон
N _____ от "02" мая 2017г.

Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим, именуемый в дальнейшем сетевой организацией, в лице Кацмана В.В., действующего на основании свидетельства ОГНИП №310554322200169 от 10.08.2010г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Форэст» (далее ООО «Форэст»), именуемое в дальнейшем заявитель, в лице директора Головастикова А.С., действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:
г. Омск, ул. 26-я Северная, 13А.

ТУ №_____ Рег. _____;

Характеристики присоединения:
максимальная мощность заявителя: **500 кВт**;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов: **315 кВА.**

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Условно-постоянные потери в мес. (кВтч)	Условно-переменные потери (%)	Категория надежности электроснабжения
РУ-10кВ	РП-824, ТП-8316 (резерв)	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-8271 в сторону объекта заявителя	10	250	315	-	-	3
РУ-10кВ	РП-824, ТП-8316 (резерв)	На наконечниках в/в кабеля в РУ-10кВ ТП-8271 в сторону объекта заявителя	10	250		-	-	3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) Сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
РУ вн ТП-8316; КЛ вн от РУ-10кВ ТП-8316 до ТП-8271 абон., ААШВ (3*150), L=1300 м; КЛ вн от РУ-10кВ КТП-Комфорт абон. до ТП-8271 абон., ААШВ (3*150), L=300 м.	РУ вн ТП-8271, РУ нн ТП-8271, Т1-315кВА

Границы эксплуатационной ответственности сторон для заявителя установлены:

На наконечниках в/в кабелей в РУ-10 кВ ТП-8271 в сторону ТП-8316 и КТП-Комфорт;

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

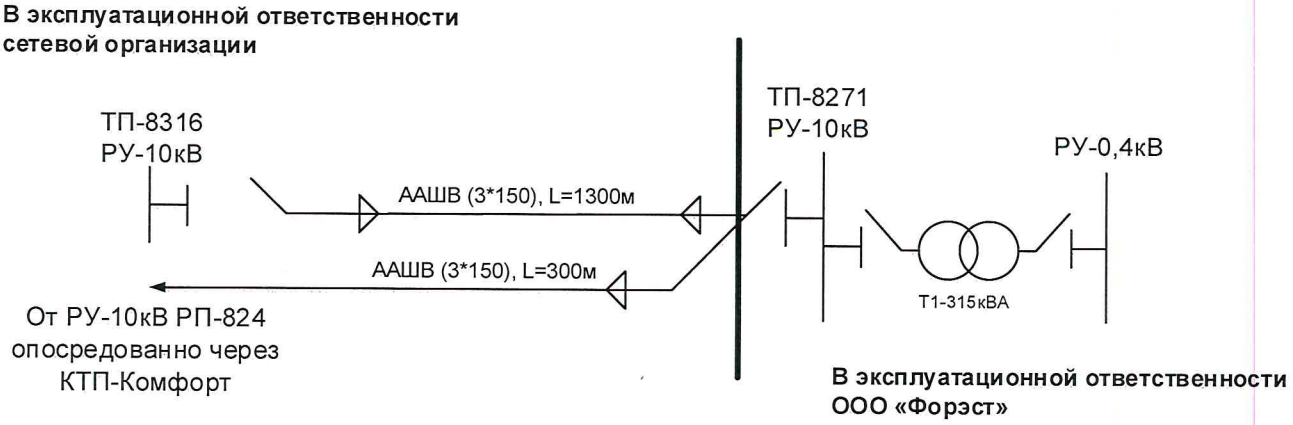

Прочее:

Прочее: Ответственность за коммутационные аппараты (ПН-2) и болтовые присоединения несет заявитель.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

_____

(должность)

_____ / Кадыман В.В. /

(подпись) (Ф.И.О.)

ООО «Форэст»:

_____

(должность)

_____ / Буланов И.В.

(подпись) (Ф.И.О.)